

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια οικίσκου για χρήση θαλάμου ελέγχου για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πειραμάτων στη συγκεντρωτική ηλιοθερμική μονάδα - διάταξη ηλιακού κλιβάνου»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Προμήθεια οικίσκου για χρήση θαλάμου ελέγχου για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πειραμάτων στη συγκεντρωτική ηλιοθερμική μονάδα - διάταξη ηλιακού κλιβάνου»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (16.500,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν έγγραφη προσφορά, για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Προμήθεια οικίσκου για χρήση θαλάμου ελέγχου για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πειραμάτων στη συγκεντρωτική ηλιοθερμική μονάδα - διάταξη ηλιακού κλιβάνου»

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 3:00 μμ** με τα στοιχεία της Πρόσκλησης, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: crefi@certh.gr ή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ Α' πτέρυγα Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Γραμματεία ΙΔΕΠ

Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Μοσχοπούλου Αθηνά, τηλ. +30 2310498112

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση
- στ) Η διαθεσιμότητα
- ζ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο υποψήφιος/προσφέρων κατά την υποβολή της προσφοράς του υποχρεούται να προσκομίσει:

α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και παρ. 4 περ. δ. του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

(Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.)

Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται, κατά περίπτωση, ως εξής:

i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, από το φυσικό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. από τον εκπρόσωπό της. Ως εκπρόσωπος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης της κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί αυτήν για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου από το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του,¹

β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο,

γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ,

δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ,

ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος

β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β' /22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

γ) Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει & Υ.Α. 3491/2017 ΦΕΚ Β 1992/9.6.2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Ζαχαροπούλου Βασιλική τηλ. , email: vzacharo@certh.gr και Ντούρου Ιωάννα τηλ. +30 2310498323, email: gianna@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

κ. Βουτετάκης Σπυρίδων
Διευθυντής ΙΔΕΠ

¹ Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά αα) στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές , ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου «Ενεργειακός Διάδρομος – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5002704, (DIA.010309) πρόκειται να προμηθευτεί τον παρακάτω εξοπλισμό, ήτοι έναν (1) μεταλλικό οικίσκο με χρήση θαλάμου ελέγχου για την προστασία και αποφυγή φθοράς του ευαίσθητου επιστημονικού εξοπλισμού από τις καιρικές συνθήκες και για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο, συλλογή και επεξεργασία των πειραματικών αποτελεσμάτων σε πλήρη εγγύτητα με την εγκατάσταση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους.

Η παρούσα υπό σύναψη σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1 (DIA.010309) της Πράξης Ενεργειακός Διάδρομος - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» με Κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5002704, η οποία έχει ενταχθεί τη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020”, με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5539/1669/Α2/31-10-2017 της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ, ΕΤΠΑ και ΤΣ και κατόπιν της 1^{ης} Τροποποίησης της Πράξης «Ενεργειακός Διάδρομος - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002704 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» δυνάμει της με αρ. πρωτ. 7870/Β1/1620/30-12-2019 απόφασης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, της 2^{ης} τροποποίησης με αρ. πρωτ. 6302/01-12-2021 και της 3^{ης} τροποποίησης με αρ. πρωτ. 3760/ 29-06-2022 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)] και από εθνικούς πόρους [ΣΑΕ1191 και με κωδ. πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2020ΣΕ11910020].

Γενική περιγραφή :

Προμήθεια οικίσκου για χρήση ως θαλάμου ελέγχου για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των πειραμάτων στην συγκεντρωτική ηλιοθερμική μονάδα - διάταξη ηλιακού κλιβάνου.

Προϋπολογισμός: 16.500,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

CPV: 44211110-6

Περιγραφή- Διαστάσεις:

Ο οικίσκος θα αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και WC. Οι εξωτερικές διαστάσεις θα είναι 7,00x2,50x2,90m (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) έτσι ώστε το συνολικό εμβαδόν να είναι 17,50 τ.μ. (στην Εικόνα 1 στο τέλος της Παρούσης, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, δίνεται σχεδιάγραμμα της κάτοψης του οικίσκου και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης).



Σκελετός: Μεταλλικός Σκελετός Υψηλής Δυσκαμψίας

Ο σκελετός του οικίσκου, θα πρέπει να είναι μεταλλικός και κατασκευασμένος από χάλυβα και να πληροί:

- i) τις απαιτήσεις των Ευρωκωδίκων 1 & 3 και τα Εθνικά Προσαρτήματα σε αυτούς (ΕΛΟΤ EN 1991 - 1993) ως προς το σχεδιασμό του και τις φορτίσεις
- ii) τον Ελληνικό Κανονισμό Φορτίσεων ΕΑΚ για τη Ζώνη Α' και γενικά να είναι σύμφωνος με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανονισμούς.

Κατά τον σχεδιασμό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατ' ελάχιστο τα παρακάτω φορτία:

- Ωφέλιμο φορτίο στέγης: 20 kg/m²
- Ωφέλιμο φορτίο δαπέδου: 300kg/m²
- Ανεμοπίεση: 50 kg/m²

Φέρων οργανισμός

Ο φέρων οργανισμός του οικίσκου θα πρέπει να είναι μεταλλικός από λεπτότοιχες διατομές 2-3mm θερμής εξέλασης. Θα αποτελείται από υποστυλώματα, δοκούς, διαδοκίδες κλπ. με σαφή στατική λειτουργία και θα πρέπει να είναι ικανός να δεχθεί όλες τις δοθείσες φορτίσεις τόσο κατά τη χρήση του, όσο και κατά την ανύψωση και μεταφορά του. Με την παραλαβή του οικίσκου θα παραδοθεί σχετική βεβαίωση στατικής επάρκειας από τον ανάδοχο.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις συνδέσεις των επιμέρους στοιχείων του φέροντος οργανισμού. Εφόσον αυτές γίνουν με συγκόλληση θα πρέπει να επιλεγούν τα κατάλληλα ηλεκτρόδια και στις θέσεις συγκόλλησης θα πρέπει να αποτρέπεται το σκούριασμα των διατομών με κατάλληλο spray.

Βάση

Η βάση του οικίσκου θα πρέπει να αποτελείται από περιμετρικό πλαίσιο χαλύβδινων διατομών RHS 100 x 50 mm και ενδιάμεσες διαδοκίδες SHS 50 x 50 x 2 mm, παράλληλα με τη μικρή πλευρά της μονάδας με μέγιστη απόσταση μεταξύ των διαδοκίδων τα 62,5 cm ή αυτοφερόμενα χαλύβδινα φύλλα ελάχιστου πάχους 1,25 mm. Η κατασκευή θα πρέπει να είναι άκαμπτη χωρίς παραμορφώσεις και ανεπίτρεπτα βέλη κάμψης.

Δάπεδο

Η κατασκευή του δαπέδου από κάτω προς τα πάνω θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

- Plywood ελάχιστου πάχους 18 mm.
- Τελική επιφάνεια δαπέδου από ομοιογενές PVC, υψηλής ποιότητας, ελάχιστου πάχους 2 mm, κολλημένο με ισχυρή μαγνητική κόλλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του πλαστικού δαπέδου.
- Περιμετρικά του δαπέδου θα τοποθετηθεί μεταλλικό σοβατεπί τύπου γωνία 20 x 20 mm

(Βάθος x Ύψος) .

Δοκοί – Υποστυλώματα

Τα φέροντα στοιχεία του σκελετού (υποστυλώματα και δοκοί) θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από χαλύβδινες διατομές SHS εξωτερικών διαστάσεων 50 x 50 mm και ελάχιστου πάχους 3 mm. Οι διατομές και οι τρόποι σύνδεσης τους θα πρέπει να εξασφαλίζουν πλήρη ακαμψία, μηδενική δυνατότητα στροφής ή παραμόρφωσης ή εμφάνισης βέλους κάμψης. Ο οικίσκος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 6 υποστυλώματα, ένα σε κάθε γωνία και από ένα ενδιάμεσα στις μεγάλες πλευρές.

Οροφή - Στέγη

Η στέγη θα είναι επίπεδη. Τα όμβρια ύδατα θα πρέπει να σταλάζουν περιμετρικά του οικίσκου όπου θα υπάρχει γαλβανιζέ υδρορροή εξωτερικών διαστάσεων διατομής 200 x 100 mm και ελάχιστου πάχους 2,50 mm, εξωτερικά του οικίσκου. Η κατασκευή θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις αντοχής θερμομόνωσης και υγραμόνωσης. Εξωτερικά του σκελετού θα τοποθετηθούν αυτοφερόμενα θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 60 mm με μέγιστη θερμομόνωση $U=0,34 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.

Πάνελ - Τοιχώματα

Οι περιμετρικοί τοίχοι, και η οροφή θα πρέπει να καλύπτονται από θερμομονωτικά πάνελ πάχους 60 mm με μέγιστη θερμομόνωση $U=0,37 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ τα οποία θα τοποθετηθούν εξωτερικά του σκελετού. Τα θερμομονωτικά πάνελ θα έχουν πλαϊνά τύπου αρσενικό ή θηλυκό ώστε να θηλυκώνουν το ένα μέσα στο άλλο και να συνδέονται μεταξύ τους καθώς και με τον φέροντα οργανισμό με στέρεο τρόπο και με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να εξασφαλίζονται οι βασικές απαιτήσεις μονώσεως (αποκλειομένων των θερμογεφυρών) και με δυνατότητα εύκολης αποσύνδεσης σε περίπτωση επισκευής. Η διαμόρφωση του πάνελ εξωτερικά είναι mini Nevaturra σε λευκό χρώμα (εξωτερικά Ral 9002 και εσωτερικά Classic σε Ral 9002).

Κουφώματα

Ο οικίσκος θα φέρει:

- α) δύο (2) δίφυλλα παράθυρα αλουμινίου διαστάσεων $1,00 \pm 0,10 \times 1,20 \pm 0,10 \text{ m}$ (Πλάτος x Ύψος), ανοιγόμενα και ανακλινόμενα
- β) ένα (1) μονόφυλλο παράθυρο διαστάσεων $0,50 \pm 0,05 \times 0,50 \pm 0,05 \text{ m}$ (Πλάτος x Ύψος) ανοιγόμενο και ανακλινόμενο με σταθερή σίτα και
- γ) μία δίφυλλη θύρα αλουμινίου διαστάσεων $1,80 \pm 0,10 \times 2,10 \pm 0,10 \text{ m}$ (Πλάτος x Ύψος), γεμισμένη με πάνελ ελάχιστου πάχους 40mm με μέγιστη θερμομόνωση $U=0,55 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Η θέση των κουφωμάτων υποδεικνύεται στην κάτοψη του χώρου που παρατίθεται στο

Παράρτημα Ι της παρούσας.

Τα εξωτερικά κουφώματα θα κατασκευαστούν από αλουμίνιο με θερμοδιακοπή. Όλα τα εξωτερικά κουφώματα θα συνδέονται με τα πλευρικά πάνελ με πρόσθετα αρμοκάλυπτρα-γωνιές. Η στεγανότητα των κουφωμάτων και η ηχομόνωση των φύλλων θα εξασφαλίζεται με ελαστικά παρεμβρύσματα και βουρτσάκια πολυπροπυλενίου. Όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης των profiles θα πρέπει να είναι από αλουμίνιο και οι βίδες των κουφωμάτων και των λοιπών συνδέσεων ανοξείδωτες.

Εξαρτήματα κουφωμάτων

Τα εξαρτήματα λειτουργίας και ασφάλισης των κουφωμάτων (μεντεσέδες, μύλοι, χειρολαβές, μηχανισμοί ασφάλισης κλειδαριές, πόμολα κλπ) θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατά με τη χρησιμοποιούμενη σειρά των profiles και κατασκευασμένα από ισχυρό μεταλλικό κράμα. Οι υαλοπίνακες θα πρέπει να είναι διαφανείς και διπλοί 4/12/4 UW 1.10 (W/m²K). Οι πόρτες και τα παράθυρα θα είναι κατασκευασμένα από θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα αλουμινίου με ελάχιστο πάχος υαλοπίνακα/θερμομονωτικού πάνελ (για τα παράθυρα και την πόρτα αντίστοιχα) 40mm και ελάχιστη θερμομόνωση $U_f=2,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση

Ο οικίσκος θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με τριφασικό επιτοίχιο ηλεκτρολογικό πίνακα, αποτελούμενο από ένα γενικό διακόπτη 40A με ρελέ διαρροής, τρεις μικροαυτόματους 32A και τριπλή ενδεικτική λυχνία. Ο πίνακας θα πρέπει να διαθέτει έναν ασφαλειοδιακόπτη 10A για φωτισμό (δύο φωτιστικά οροφής LED, αποτελούμενα από ένα μονό διακόπτη), έναν ασφαλειοδιακόπτη 16A για κλιματισμό και έναν ασφαλειοδιακόπτη 16A για τρεις (3) ρευματοδότες σούκο. Οι διελεύσεις των καλωδιώσεων θα πρέπει να γίνουν σε πλαστικά κανάλια Ø 20mm τύπου κουνιδis.

Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχεται πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων αποτελούμενη από δύο (2) Πρίζες δικτύου/τηλεφώνου με διπλή καλωδίωση Ethernet cat e που θα καταλήγει σε μπουάτ εξωτερικά του οικίσκου .

Κλιματισμός

Εγκατάσταση κλιματιστικής επιτοίχιας μονάδας 9000 btu INVERTER WIFI. Θα πρέπει να περιλαμβάνει την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδα στην πλάτη της εσωτερικής, βάση για την εξωτερική μονάδα και σύνδεση του μηχανήματος σε πρίζα ή μπουάτ, το τρύπημα στο πάνελ, την στεγάνωση της οπής, τις ντίζες ανάρτησης καθώς και την ηλεκτρική παροχή του ανωτέρου μηχανήματος με καλώδιο 3x2,5mm εντοιχισμένο σε ευθύγραμμο σωλήνα πλαστικό βαρέως τύπου ΚΟΥΒΙΔΙΣ και ασφάλεια 16A.

Χώρος WC – Υδραυλική Εγκατάσταση

Ο Οικίσκος θα πρέπει να διαθέτει χώρο WC ελάχιστου εμβαδού τριών (3) τ.μ. Ο διαχωρισμός θα γίνει από πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 40mm και θα διαθέτει μονόφυλλη πόρτα αλουμινίου διαστάσεων $0,80 \pm 0,05 \times 2,10 \pm 0,10$ m (Πλάτος x Ύψος). Ο εξοπλισμός που θα διατίθεται στο WC είναι ο ακόλουθος:

- Υδραυλική Εγκατάσταση με θερμοκολλητικούς πλαστικούς σωλήνες και αναμονές ζεστού/κρύου νερού
- Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση αποτελούμενη από μία καραβοχελώνα, έναν (1) διακόπτη και έναν (1) ρευματοδότη
- Λεκάνη και καζανάκι από πορσελάνη
- Νιπτήρα με κολώνα και μπαταρία
- Καθρέφτη
- Χαρτοθήκη, πιγκάλ, καλάθι και κρεμάστρα

Χρωματισμοί

Όλα τα μεταλλικά μέλη του οικίσκου θα πρέπει να προστατεύονται με αντίστοιχες βαφές και συγκεκριμένα:

- Όλα τα μεταλλικά τμήματα αφού καθαριστούν, επιμελώς θα πρέπει να προστατευθούν με μία στρώση primer αντισκωριακού αλκυδικών ρητινών και να βαφούν με μία στρώση βερνικοχρώματος αλκυδικών ρητινών
- Όλα τα ειδικά εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση και στερέωση των πάνελ θα πρέπει να έχουν την ίδια απόχρωση με αυτή των πάνελ του οικίσκου.

Επιπλέον Εξοπλισμός

- Ένας (1) Πάγκος μελαμίνης με 2 θέσεις εργασίας με στήριγμα διαστάσεων $2,80 \pm 0,50 \times 0,80 \pm 0,20$ m (Μήκος x Πλάτος)
- Μία (1) αποσπώμενη μεταλλική ράμπα από λαμαρίνα ελάχιστου πάχους λαμαρίνας 2mm και διαστάσεων $1,80 \pm 0,10 \times 1,0 \pm 0,1 \times 0,15 \pm 0,05$ m (Πλάτος x Μήκος x Ύψος) με χειρολαβή δεξιά και αριστερά. Η ράμπα θα πρέπει να μπορεί να προσαρμοστεί κατάλληλα στη δίφυλλη πόρτα της εισόδου.

Τόπος Εγκατάστασης:

Ο οικίσκος θα τοποθετηθεί στο ΕΚΕΤΑ. Ως χώρος εγκατάστασης του Θαλάμου Ελέγχου ορίζεται η ελεύθερη περιοχή επί της ήδη διαμορφωμένης πλάκας που εντοπίζεται στο Νοτιο-Ανατολικό άκρο της συνολικής έκτασης του ΕΚΕΤΑ και ανατολικά των “Περσίδων” καθώς και του “Παραβολικού δίσκου” τα οποία και αποτελούν ήδη εγκατεστημένα τμήματα του Ηλιακού Κλιβάνου.

Μεταφορά και τοποθέτηση

Ο οικίσκος θα μεταφερθεί και θα εγκατασταθεί στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Μετά την οριστική τοποθέτηση, ο Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη ευθυγράμμισης του οικίσκου και όλων των επιμέρους τμημάτων αυτού (ενδεικτικά αναφέρονται τα κουφώματα). Ο Ανάδοχος δε θα έχει την ευθύνη διασύνδεσης του οικίσκου με τα κοινωνοφελή δίκτυα και την οποία θα αναλάβει η Αναθέτουσα Αρχή.

Χρόνος Παράδοσης

Ένας (1) μήνας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 6^ο χλμ οδού Χαριλάου Θέρμης, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη) και στο χώρο που θα υποδειχθεί στον Ανάδοχο.

Πιστοποιητικά- Εγγύηση

Η διάρκεια ζωής των γαλβανισμάτων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 χρόνια σύμφωνα με το EN ISO 1461 ή ισοδύναμο.

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να συνοδεύεται από:

- Γραπτή εγγύηση κατασκευής ελάχιστης διάρκειας 24 μηνών
- Γραπτή εγγύηση στεγανότητας ελάχιστης διάρκειας 24 μηνών
- Βεβαίωση στατικής επάρκειας
- Πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και σχέδιο της ηλεκτρικής εγκατάστασης
- Τεχνικά εγχειρίδια μηχανολογικού εξοπλισμού (κλιματιστικών, κλπ.)
- Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, ISO 14001 ή ισοδύναμο με πεδίο εφαρμογής συναφές με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης
- Δήλωσης συμμόρφωσης CE για τα απαιτούμενα υλικά και τον εξοπλισμό

Ο τρόπος υποβολής των εγγράφων ακολουθεί τα οριζόμενα στο άρθρο 92 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Οι προσφορές, οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- Αναλυτική περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού και των τεχνικών χαρακτηριστικών του, σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή και προδιαγραφές, έτσι ώστε να είναι ευχερής η συγκριτική αξιολόγηση των προσφορών και να προκύπτει το σύνολο των συνοδευτικών εγγράφων του εξοπλισμού κατά τα ανωτέρω
- Τελικά σχέδια του οικίσκου
- Τιμή Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

για τη ζητούμενη ποσότητα των μερών του εξοπλισμού και των σχετικών εργασιών κατά τα ανωτέρω

- Χρόνο και τρόπο παράδοσης του προσφερόμενου εξοπλισμού
- Προσφερόμενη εγγύηση, κατά τα ανωτέρω
- Τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου εξοπλισμού και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται αυτός καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του
- Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας/πιστοποιήσεις κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα




ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

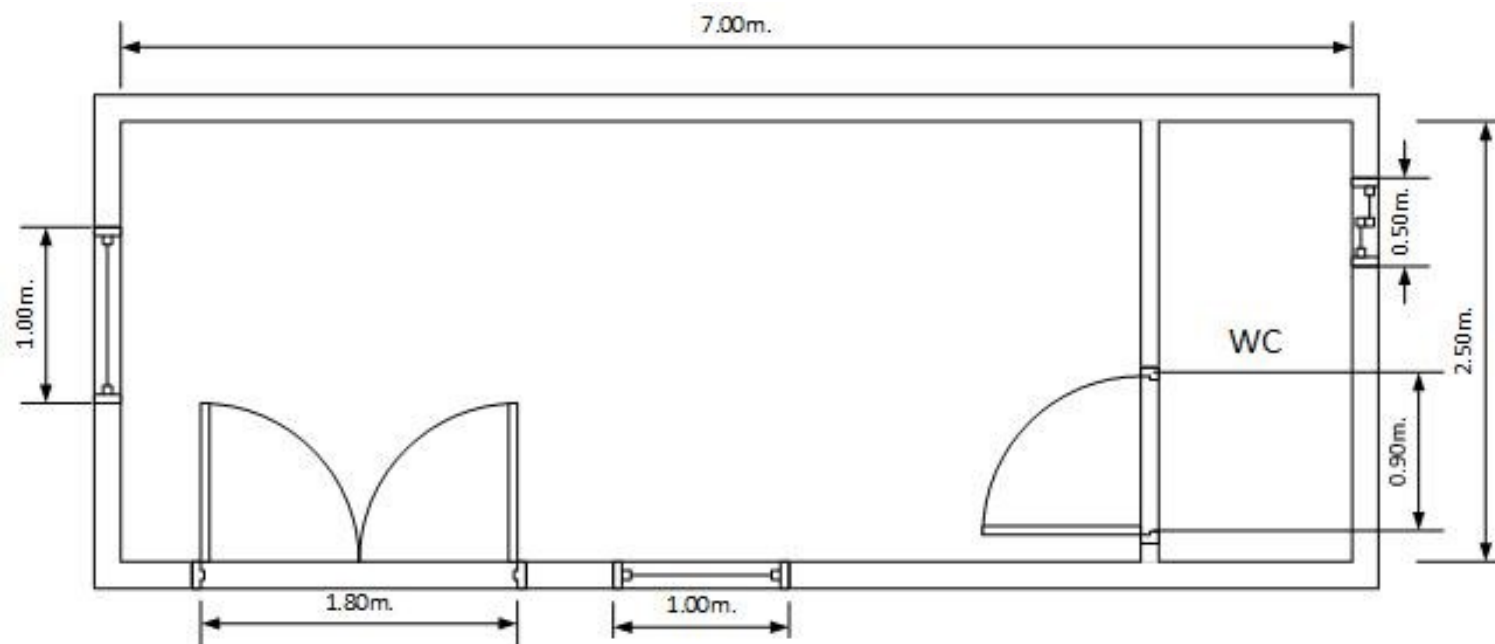

Εικόνα 1. Σχεδιάγραμμα κάτοψης του υπό προμήθεια οικίσκου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 6ο χλμ οδού Χαριλάου – Θέρμης, Τ.Θ. 60361, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Α.Φ.Μ.: 099785242, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης

E-mail: certh@certh.gr, τηλ. 2310 498100

Το ΕΚΕΤΑ ως Αναθέτουσα Αρχή και υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην οικονομική προσφορά και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος. Ενδεικτικά, τα δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι τα προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 4 περ. δ. του Ν. 4412/2016, η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του προσφέροντος και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση της προσφοράς, η ανάθεση της προμήθειας, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

III. Αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη

Επιτροπών Αξιολόγησης, και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες-προσφέροντες, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας τους, σύμφωνα με τον νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με τη σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν (δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων), απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. Έχει, επίσης, το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής της πύλης.

VI. Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

VII. Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε/μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή ή αν θέλετε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής στο dpo@certh.gr.